


Les teneurs moyennes en fluor dans les eaux distribuées dans le Loir-et-Cher en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

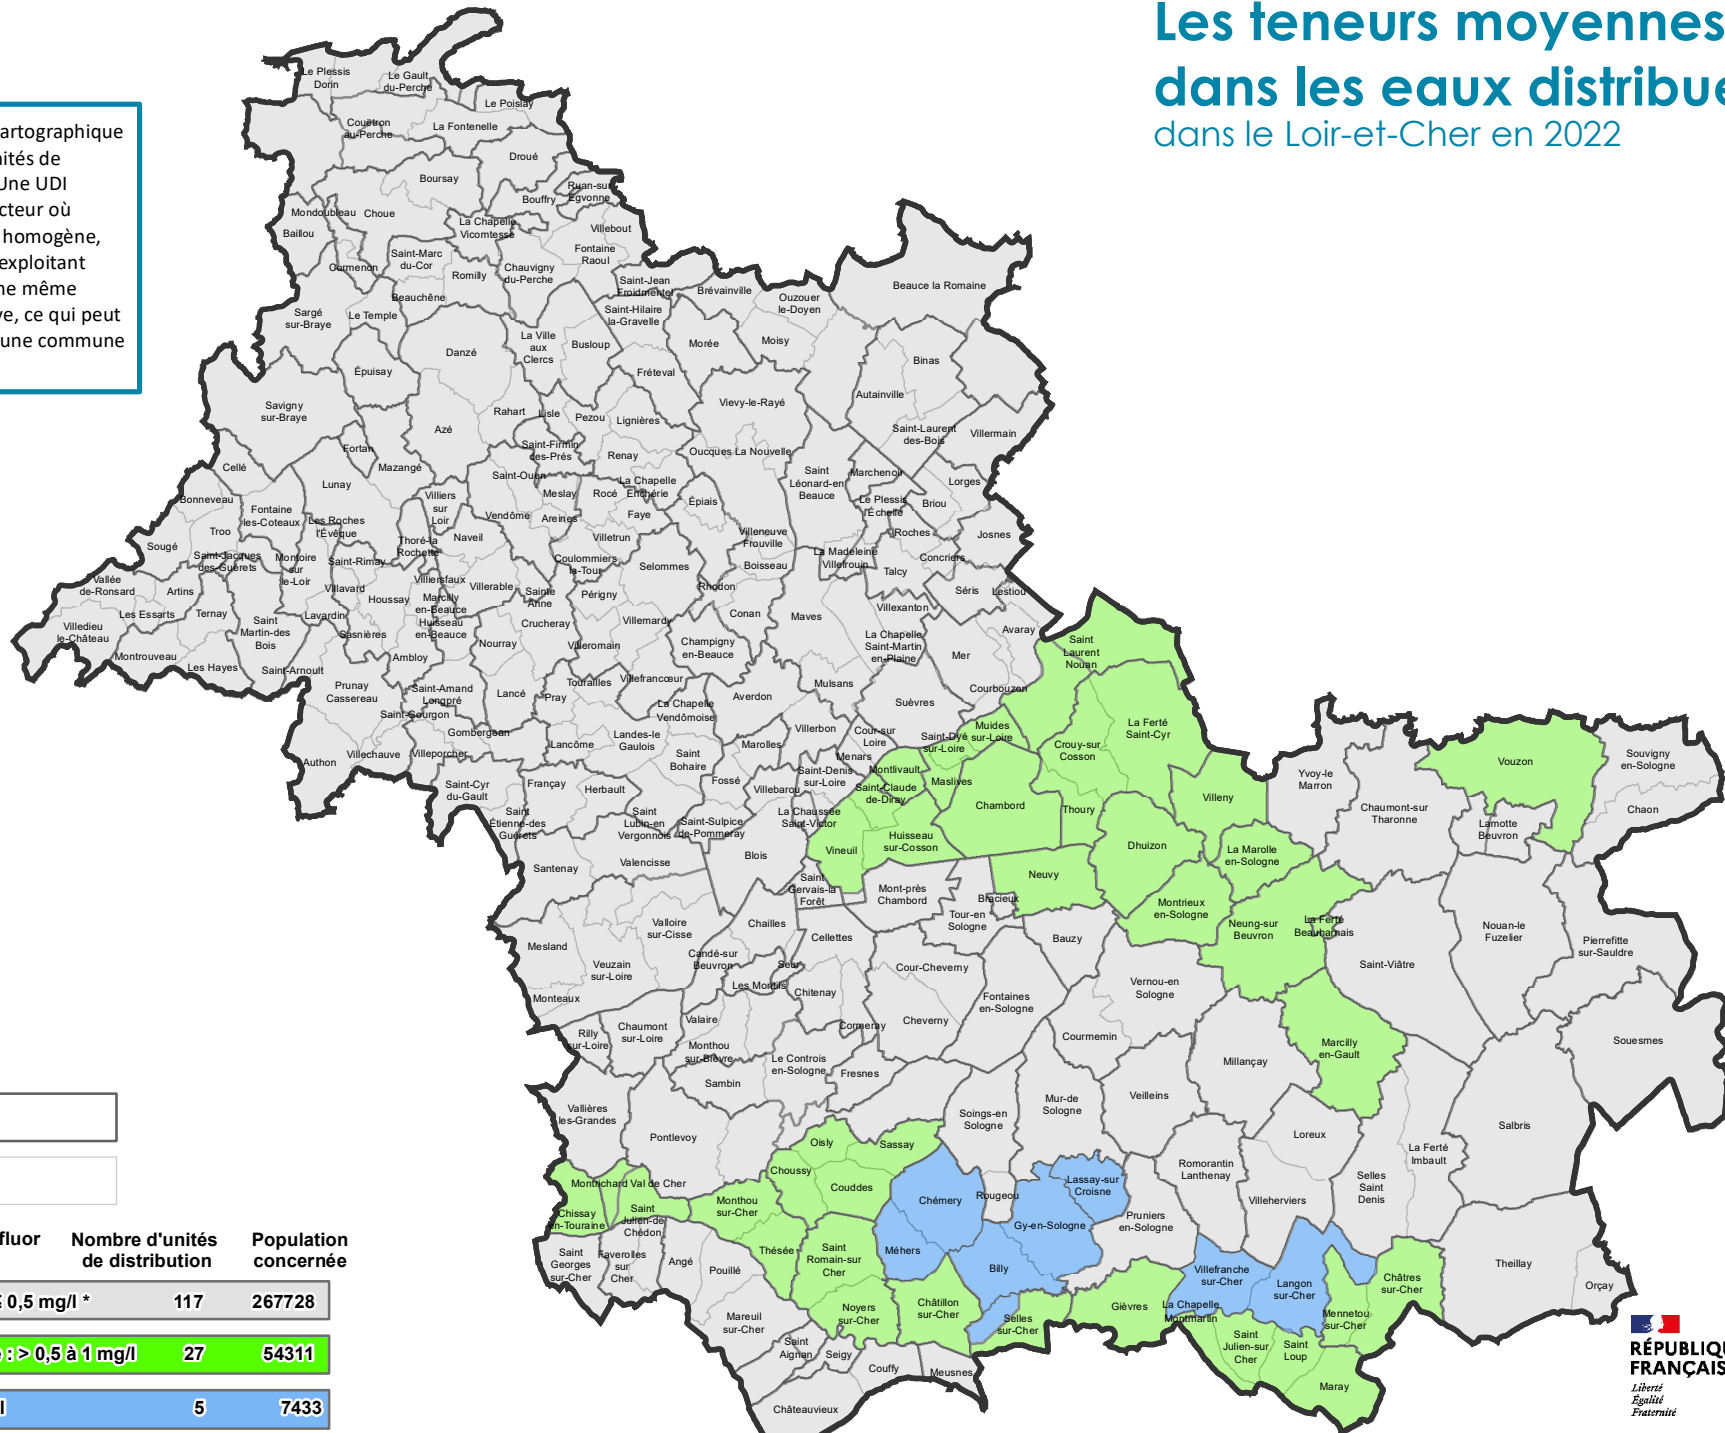

0 10 km

Unité de distribution

Limite communale

Teneur moyenne en fluor de l'eau	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Faiblement fluorée : ≤ 0,5 mg/l *	117	267728
Moyennement fluorée : > 0,5 à 1 mg/l	27	54311
Fluorée : > 1 à 1,5 mg/l	5	7433
Très fluorée : > 1,5 mg/l	0	0

* un apport complémentaire en fluor peut être recommandé pour la prévention de la carie dentaire après avis médical