


La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

# Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées dans le Loir-et-Cher en 2022

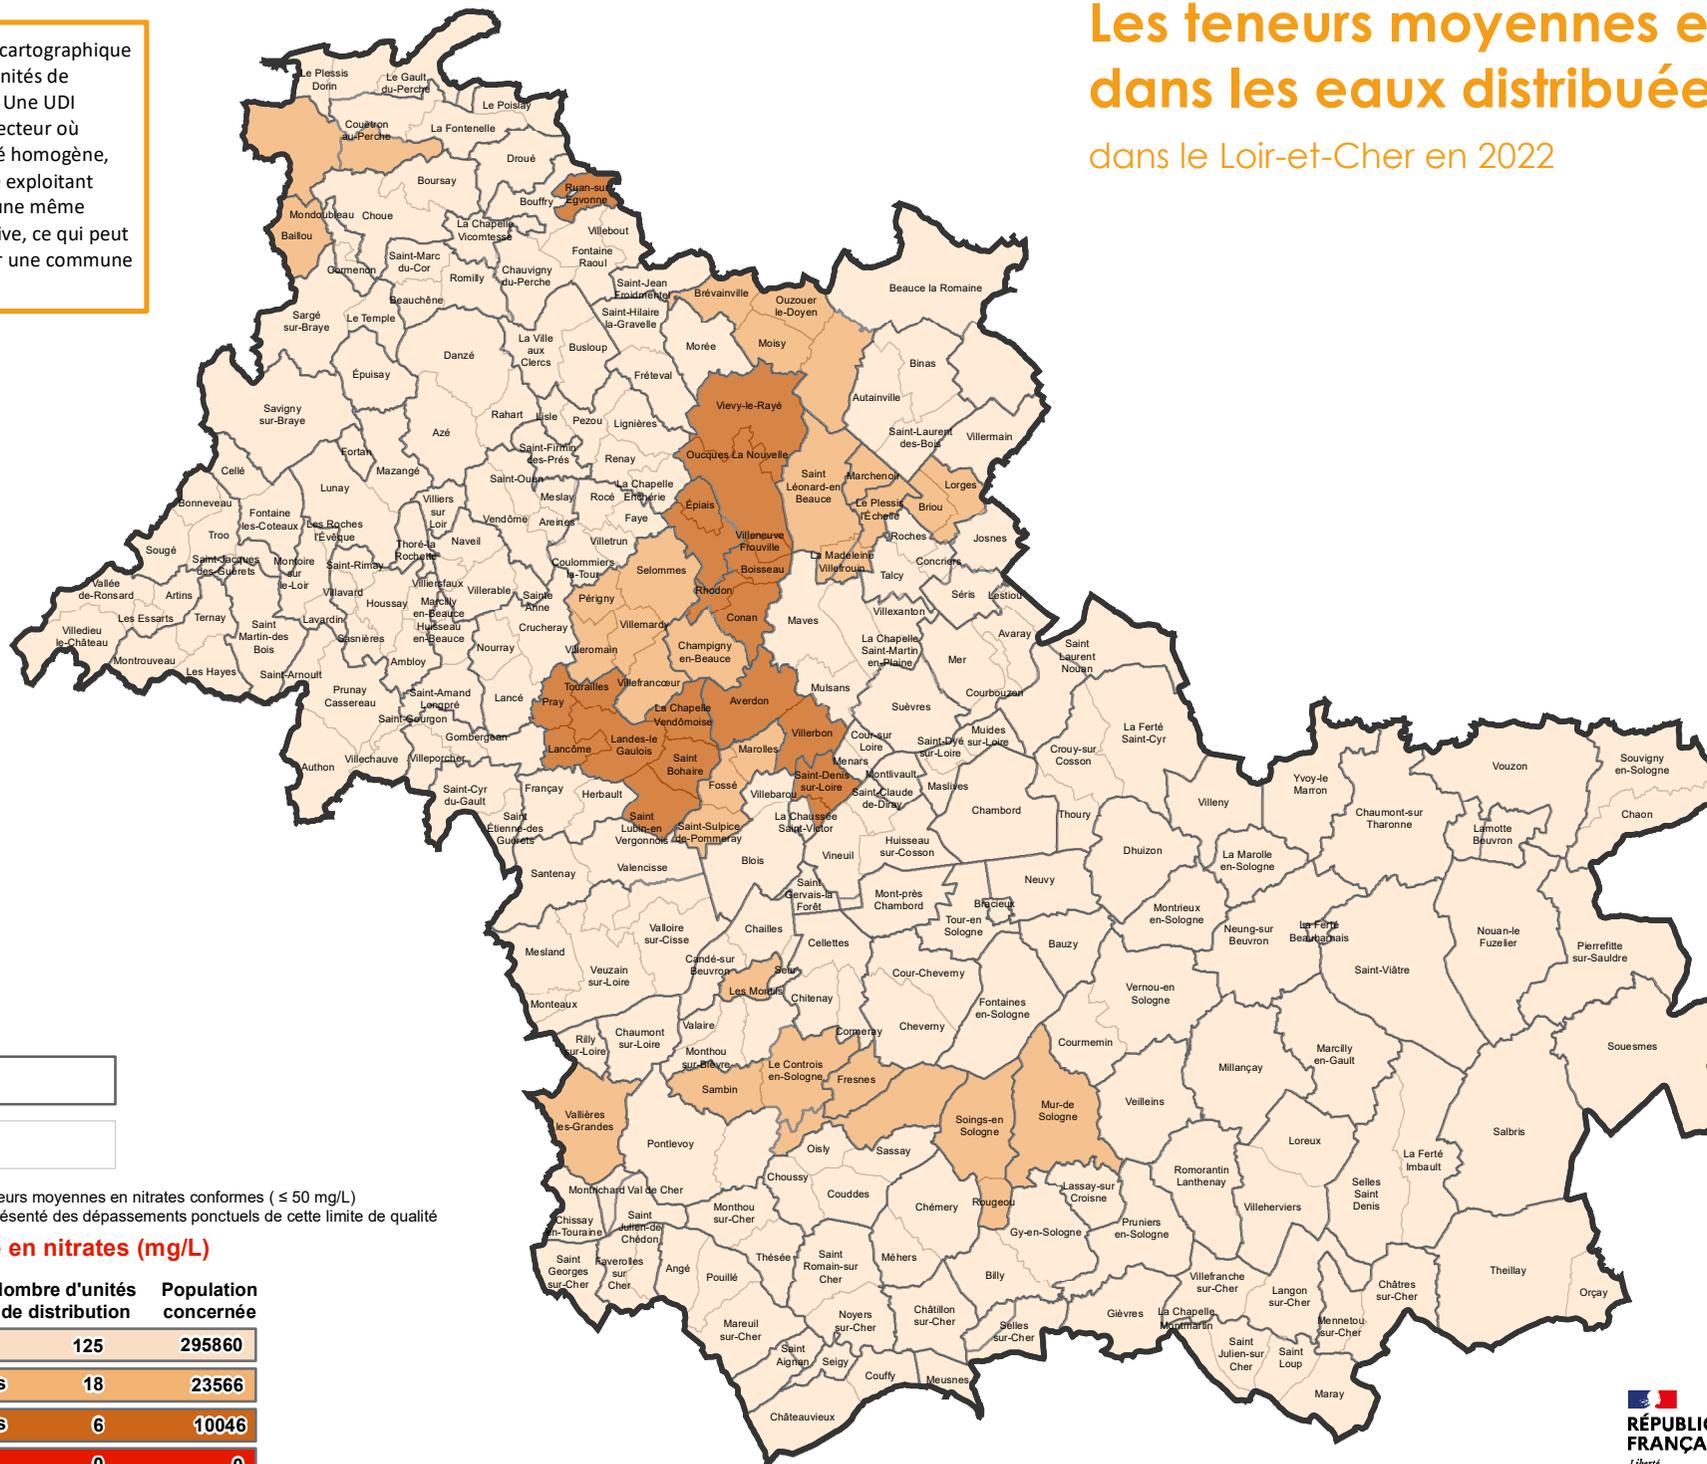

Unité de distribution

Limite communale

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes ( $\leq 50$  mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité

### Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
$\leq 25$ mg/l	125	295860
De 25 à 40 mg/l inclus	18	23566
De 40 à 50 mg/l inclus	6	10046
> 50 mg/l inclus	0	0