


La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées dans le Loir-et-Cher en 2023

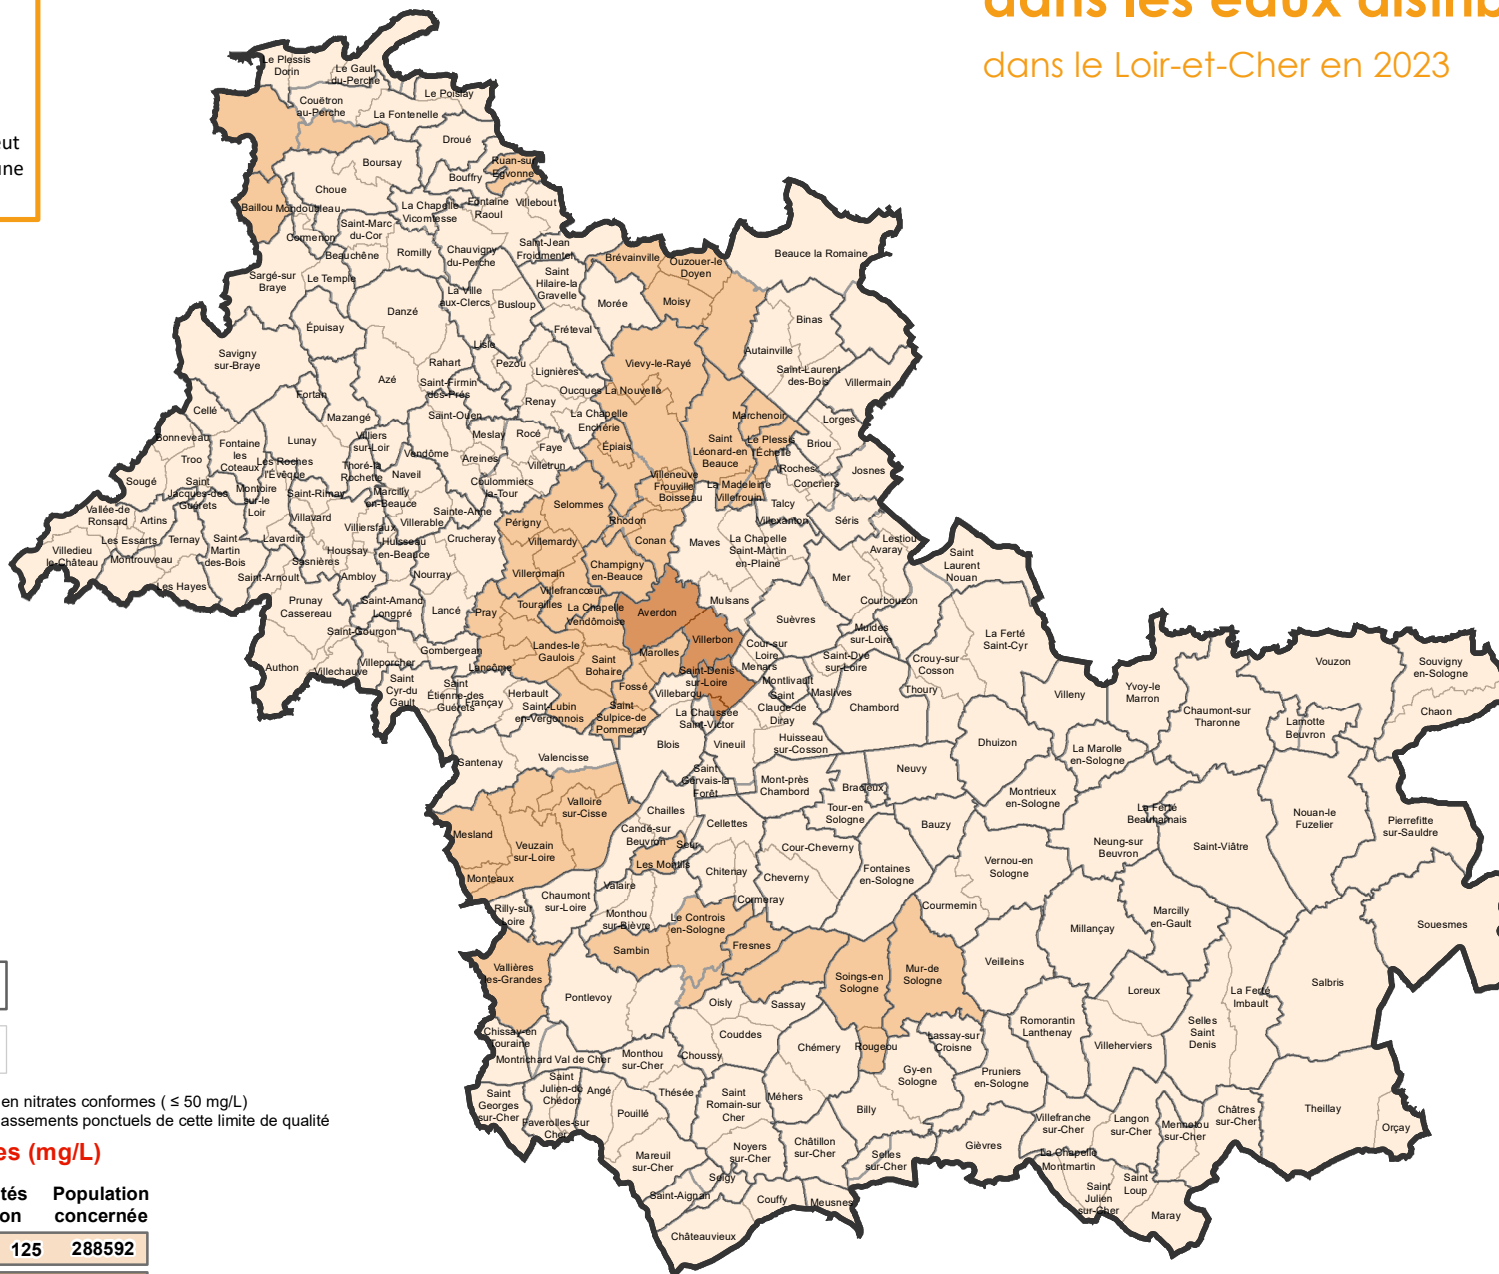

0 10 km

Unité de distribution

Limite communale

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/L	125	288592
De 25 à 40 mg/L inclus	22	36907
De 40 à 50 mg/L inclus	2	3860
Non-conformité récurrente (> 50 mg/L)	0	0