



Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

dans le Loir-et-Cher en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl

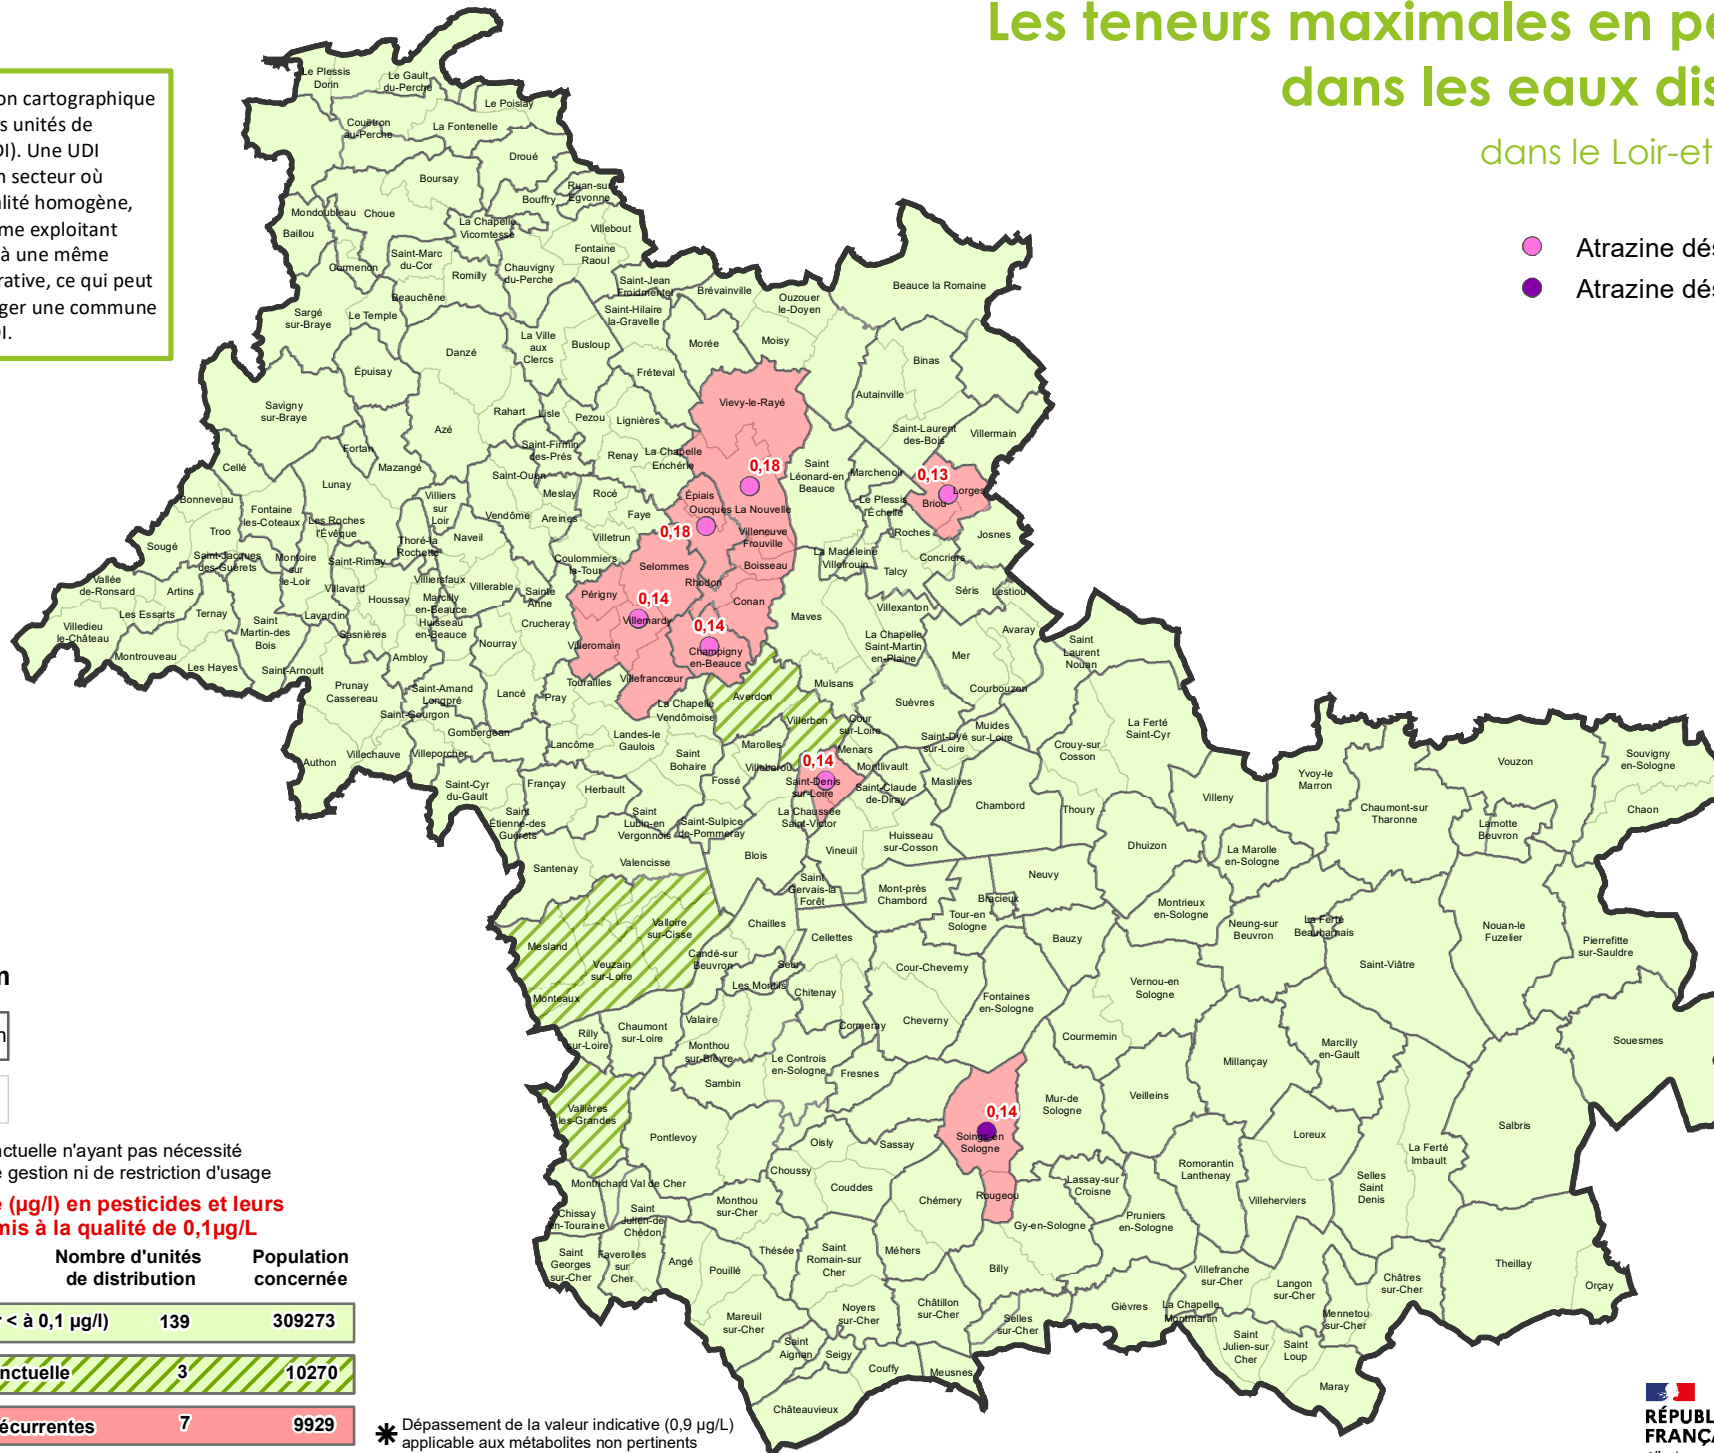

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale (µg/l) en pesticides et leurs métabolites soumis à la qualité de 0,1µg/L

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/l)	139	309273
Non conformité ponctuelle	3	10270
Non-conformités récurrentes	7	9929

* Dépassement de la valeur indicative (0,9 µg/L) applicable aux métabolites non pertinents